

1. BALKON VE KONSOL ÇIKMALARDA ISI YALITIMI

- Katlar arası döşeme betonu alınları, balkon ve konsol çıkımlar, betonarme döşemelerin kenar bitişlerindeki kırıřler, dıř hava ile temas eden duvar birleřimleri ve özellikle balkonlar çözülmesi en zor ısı yalıtım detaylarını oluşturur. Eđer sandviç duvar yalıtımı yapılıyorsa ısı yalıtımı, döşeme alınları ve kırıřlerin dıřından sürekli olarak devam etmelidir. Geniř kırıřler duvar içine doğru deęil, bina içine doğru çıkıntı yapmalıdır. Böylece sandviç duvar içinde bulunan ısı yalıtımı kırıř altında kesilmeden tüm cephe boyunca devam edecektir.
- İçten ısı yalıtımı yerine dıřtan yalıtım tercih edilmelidir. Böylece ısı yalıtımı süreklilięi saęlanacaktır. Eđer döşeme betonu, balkon döşemesi olarak devam ediyorsa, balkon döşemesine kadar dıřtan getirilen ısı yalıtımı, balkon döşemesi altına en az 60 cm. döndürülmelidir. Duvarlarda içten ısı yalıtımı yapılıyorsa, döşeme alınları, kırıř vb. yapı elemanları mutlaka dıřarıdan ısı yalıtımı yapılarak ısı köprüleri engellenmelidir.
- Kapalı çıkımlarda dıř duvar ve döşeme yalıtımı sürekli olmalıdır. Dıřtan duvar yalıtımı yapılıyorsa, ısı yalıtımı kırıř ve döşeme altına döndürülerek süreklilik saęlanmalıdır. İçten duvar yalıtımı yapılıyorsa, döşemede de içten yalıtım yapılarak, ısı yalıtımının süreklilięi saęlanmalıdır.
- Ara kat döşeme betonu ve balkonlarda, tavan ve duvar birleřimlerinde, içten buhar kesici kullanılarak, nemli havanın soęuk yüzeylere ulařması ve böylece oluşabilecek yoęuřma ve küflenme önlenmelidir.
- Zemin etüdü ve zemindeki su durumu (zemin rutubeti, basınç yapmayan sızma su ve basınçlı su) incelendikten sonra kullanılacak ısı ve su yalıtım malzemelerinin seçimi ve diziliři yapılmalıdır.

2.) Yalıtımın Kalınlıęı

Isı Yalıtım uygulamalarında yalıtım kalınlıęı TS 825 standardına göre hesaplanacaktır. Bu hesaplama yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ařaęıda verilmektedir.

- a.) Uygulama yapılacak detaydaki yapı bileřenleri içten dıřa doğru hesaba girilecektir.
- b.) Döşeme detayında yer alan malzemelere iliřkin ısı iletkenlik deęeri (λ) TS 825 standardının EK E bölümünden alınacaktır.
- c.) Malzemelere iliřkin kalınlık bilgisi hesaplama metre (m) cinsinden dâhil edilecektir.
- d.) Detayın ısı iletkenlik deęeri (R) detayda kullanılan her bir malzeme için kalınlıęın ısı iletkenlik deęerine bölünmesi ile bulunacak ve detaydaki tüm R deęerleri toplanacaktır.
- e.) Detayın toplam ısı direnç deęeri (R) tersi alınarak ısı geçirgenlik katsayısı (U) deęeri hesaplanacaktır. $U=1/R_{\text{toplam}}$
- f.) Yüzeysel ısı iletim dirençleri hazırlanan formlarda verilmektedir.

Yukarıda verilen ifadelere uygun olarak yapılmıř bir örnek ařaęıda verilmektedir.

DUVARLARDA ISI YALITIMI

Tablo 1. Örnek U Değeri Hesabı

U Değeri Hesabı:			
Yapı Elemanları	Yapı Elemanı Kalınlığı d (m)	Isıl İletkenlik Hesap Değeri λ (W/mK)	Isı iletkenlik Direnci ($R=d/\lambda$) R (m²K/W)
AÇIK GEÇİT ÜZERİ VE BALKON	1/ai Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (iç)	-----	-----
	İÇ SIVA	0,02	0,70
	BETONARME DÖŞEME	0,12	2,50
	DIŞ SIVA	0,03	1,60
	ISI YALITIM	0,06	0,035
	ISI YALITIM SIVASI	0,008	0,35
	1/ad Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (dış)	-----	-----
Toplam R:			1,980
U (1/R):			0,505

3.Uygunluk Değerlendirme

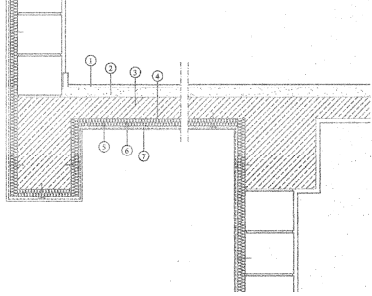
TS 825 standardına göre yapılan hesaplamalarda bulunan uygulama kalınlıklarının yeterlilikleri farklı iklim bölgelerindeki U değerleri ile mukayese edilerek belirlenecektir. Buna göre hesaplanan U değerlerinin karşılaştırmalarının yapılacağı U duvar değerleri tablosu aşağıdaki gibidir.

Tablo2. İklim Bölgeleri U_{duvar} Değeri

İklim Bölgesi	U_{taban} Değeri
1. İklim Bölgesi	0,70
2. İklim Bölgesi	0,60
3. İklim Bölgesi	0,45
4. İklim Bölgesi	0,40

İklim bölgelerine göre illerimizin durumunu gösteren Ek A tablosu aşağıda verilmektedir.

DUVARLARDA ISI YALITIMI

Konsol ve Balkon Altı Uygulamaları için (Dıştan) İZODER KONTROL FORMU:	Tarih: .../.../....
Proje Adı ve Adresi:	
Uygulamada Kullanılan Ürünler ve Markaları:	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Yapı Elemanları	Yapı Elemanı Kalınlığı d (m)	Isıl İletkenlik Hesap Değeri λ (W/mK)	Isı iletkenlik Direnci (R=d/ λ) R (m²K/W)
AÇIK GEÇT ÜZERİ ve BALKON	1/ai Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (iç)	-----	-----
	1/ad Yüzeysel Isıl İletim Katsayısı (dış)	-----	-----
Toplam R:			
U (1/R):			

Formu Hazırlayan (Yüklenici) Ad Soyad / İMZA		Krediyi Talep Eden (İşveren) Ad Soyad / İMZA
--	--	--

Bu bölüm İZODER tarafından doldurulacaktır.

Değerlendirme	Uygun	<input type="checkbox"/>	Uygun Değil	<input type="checkbox"/>

İllere göre derece gün bölgeleri

1. BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ			
ADANA	AYDIN	MERSİN	OSMANİYE
ANTALYA	HATAY	İZMİR	
İli 2. Bölgede olupda kendisi 1.Bölgede olan belediyeler			
AYVALIK (Balıkesir)	DALAMAN (Muğla)	FETHİYE (Muğla)	MARMARİS(Muğla)
BODRUM (Muğla)	DATÇA (Muğla)	KÖYCEĞİZ (Muğla)	MİLAS (Muğla)
GÖKOVA (Muğla)			

2. BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ				
SAKARYA	ÇANAKKALE	KAHRAMAN MARAŞ	RİZE	TRABZON
ADİYAMAN	DENİZLİ	KİLİS	SAMSUN	YALOVA
AMASYA	DİYARBAKIR	KOCAELİ	SİİRT	ZONGULDAK
BALIKESİR	EDİRNE	MANİSA	SİNOP	DÜZCE
BARTIN	GAZİ ANTEP	MARDİN	ŞANLI URFA	
BATMAN	GİRESUN	MUĞLA	ŞIRNAK	
BURSA	İSTANBUL	ORDU	TEKİRDAĞ	
İli 3. Bölgede olupda kendisi 2.Bölgede olan belediyeler				
HOPA (Artvin)	ARHAVİ (Artvin)			
İli 4. Bölgede olupda kendisi 2.Bölgede olan belediyeler				
ABANA(Kastamonu)	BOZKURT (Kastamonu)	ÇATALZEYTİN (Kastamonu)		
İNEBOLU (Kastamonu)	CİDE (Kastamonu)	DOĞANYURT (Kastamonu)		

3. BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ			
AFYON	BURDUR	KARABÜK	MALATYA
AKSARAY	ÇANKIRI	KARAMAN	NEVŞEHİR
ANKARA	ÇORUM	KIRIKKALE	NİĞDE
ARTVİN	ELAZIĞ	KIRKLARELİ	TOKAT
BİLECİK	ESKİŞEHİR	KİRŞEHİR	TUNCELİ
BİNGÖL	İĞDIR	KONYA	UŞAK
BOLU	ISPARTA	KÜTAHYA	
İli 1. Bölgede olupda kendisi 3.Bölgede olan belediyeler			
POZANTI (Adana)	KORKUTELİ (Antalya)		
İli 2. Bölgede olupda kendisi 3.Bölgede olan belediyeler			
MERZİFON (Amasya)	DURSUNBEY (Balıkesir)	ULUS (Bartın)	
İli 4. Bölgede olupda kendisi 3.Bölgede olan belediyeler			
TOSYA (Kastamonu)			

4. BÖLGE DERECE GÜN İLLERİ			
AĞRI	ERZURUM	KAYSERİ	
ARDAHAN	GÜMÜŞHANE	MUŞ	
BAYBURT	HAKKÂRİ	SİVAS	
BİTLİS	KARS	VAN	
ERZİNCAN	KASTAMONU	YOZGAT	
İli 2. Bölgede olupda kendisi 4.Bölgede olan belediyeler			
KELES (Bursa)	ŞEBİNKARAHİSAR (Giresun)	ELBİSTAN (K.Maraş)	MESUDİYE (Ordu)
ULUDAĞ (Bursa)	AFŞİN (K.Maraş)	GÖKSUN (K.Maraş)	
İli 3. Bölgede olupda kendisi 4.Bölgede olan belediyeler			
KIĞI (Bingöl)	PÜLÜMÜR (Tunceli)	SOLHAN (Bingöl)	

Not - Ek'te adı bulunmayan yerleşim birimleri, bağlı oldukları belediyenin bölgesinde sayılır.